




# MISE EN SERVICE ET VIDANGE DU CIRCUIT 'EAU' DURANT LA PERIODE HIVERNALE

## Schéma de principe

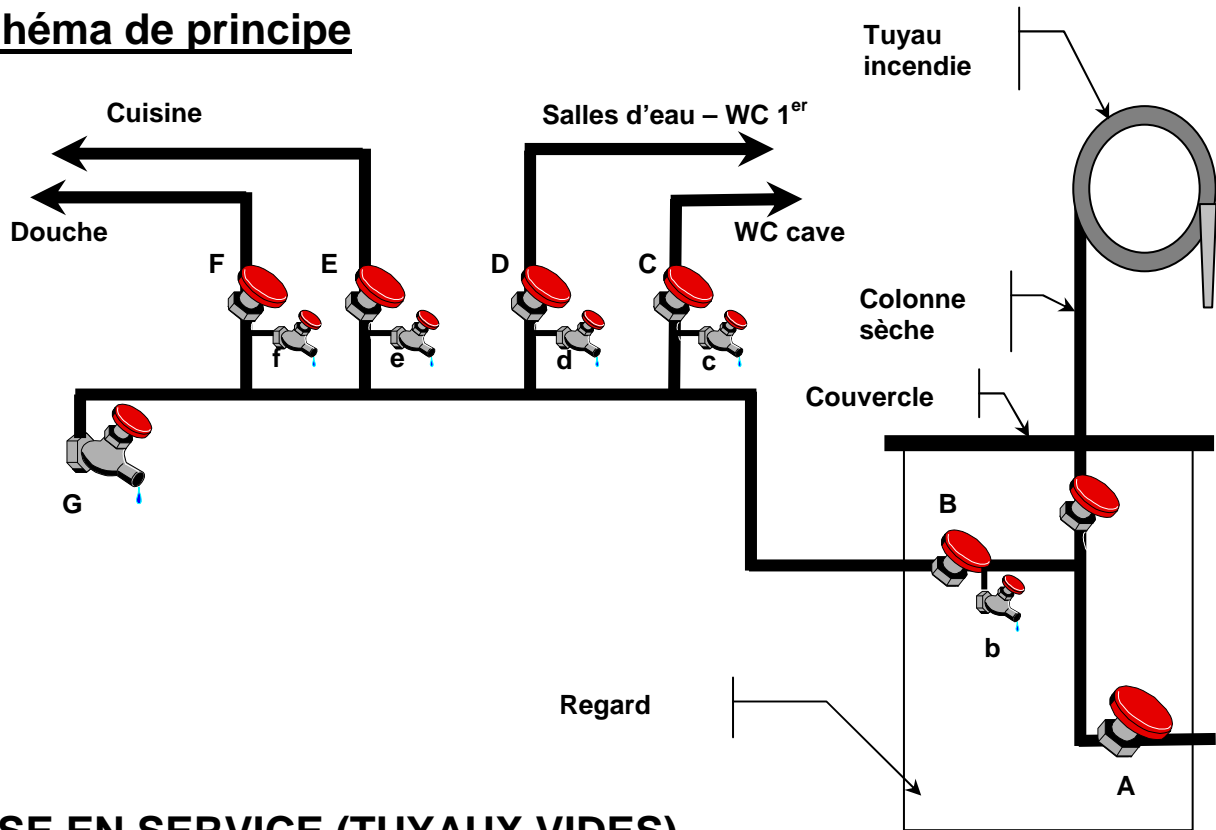

## MISE EN SERVICE (TUYAUX VIDES)

RMQS : a) Les robinets de la cuisine, salles d'eau sont positionnés au-dessus des éviers en position ouverte, les vannes **E**, **D**, **C** et **F**, les robinets **G**, **e**, **d**, **c** et **b** sont également en position ouverte.

b) Par grand froid, n'ouvrir les vannes **D** et **C** que lorsque le refuge est tempéré.

- Fermer la vanne **F** ainsi que les robinets **e**, **d**, **c** et **G**.
- Fermer le robinet **b** et ouvrir la vanne **B**.
- Fermer rapidement les robinets de la cuisine, des WC (cave et étage) et des salles d'eau au 1<sup>er</sup> étage.

## VIDANGE DU RESEAU

- Fermer la vanne **B** et ouvrir le robinet **b**
- Ouvrir tous les robinets de la cuisine, des WC (cave et étage), des salles d'eau au 1<sup>er</sup> étage et de la douche.
- Ouvrir les robinets **G**, **e**, **d**, **c**, et la vanne **F**.